


**Инструкция
по установке встроенного клапана
типа RTD-G, код 013L0672 в радиатор**

Danfoss

INSTRUCTION


Built-in valve, type RTD-G, code no. 013L0672
Installation of built-in valve in radiator

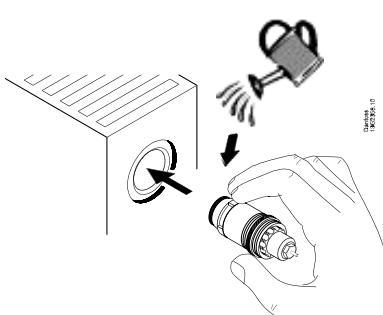

1

Смочите клапан водой. Вставте клапан в корпус радиатора и закрутите по резьбе вручную.


Lubricate using water. Apply valve to the radiator and tighten by hand.

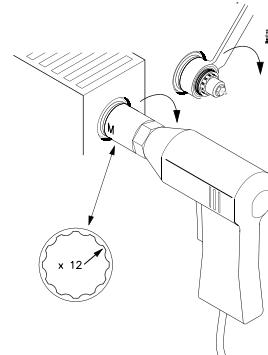

2

С помощью ключа 22 затяните клапан с вращающим моментом $30\text{Nm} \pm 10\%$.

Fasten valve to a torque of $30\text{ Nm} \pm 10\%$.
Use spanner 22.

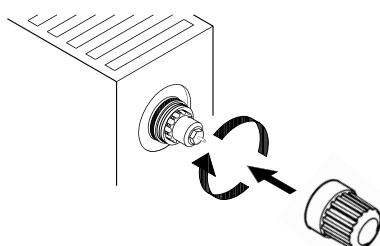



3

Наденьте на клапан зеленый защитный колпачок и затяните его

Fit green protection cap. Tighten the cap.

Замена сальника 013L0669

Replacement of gland seal, Code no 013L0669

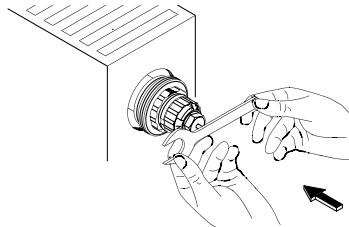

1 Сальник можно менять и во время работы
клапана, используя для этого ключ 10.
The gland seal can be replaced while the system is in
operation. Use spanner 10

2 Проверьте работоспособность шпинделья
клапана
Test operation of valve spindle